


サンルダム湛水区域に仮に遊水地を設置しても、遊水地候補箇所は大きくは変わらない。

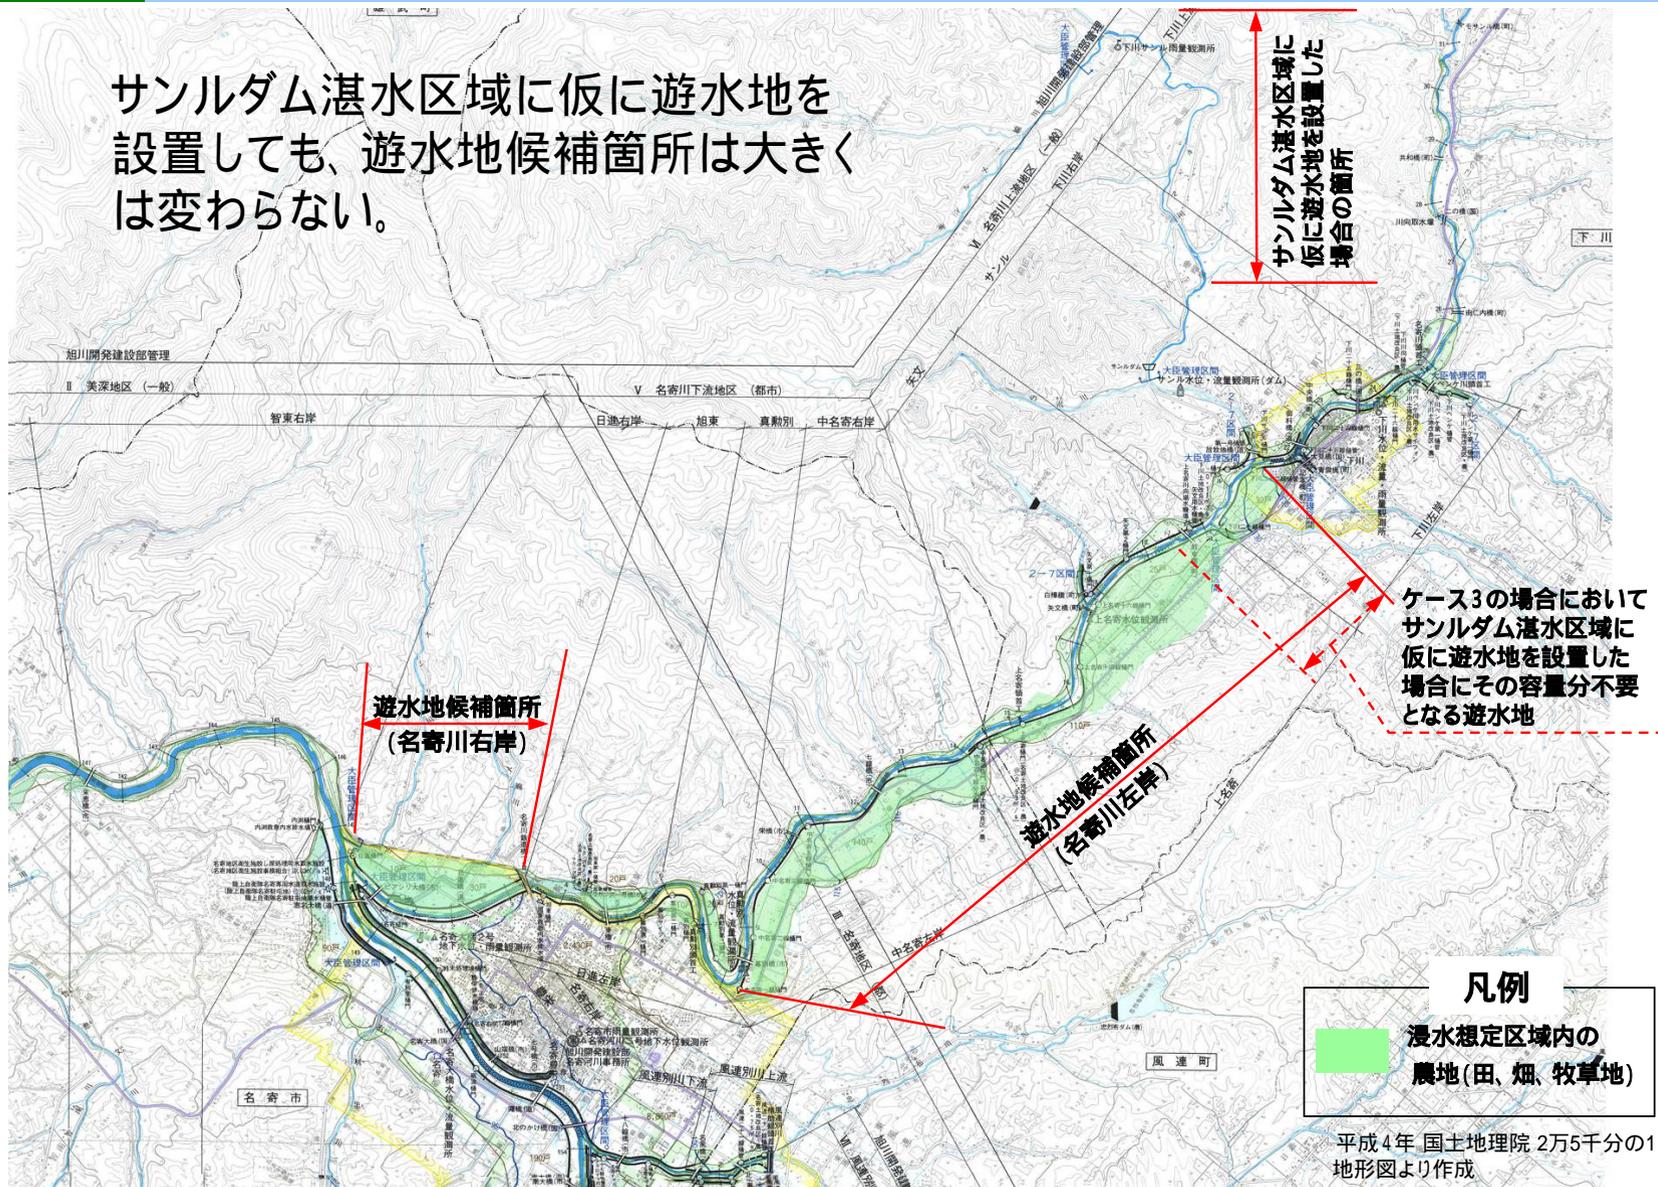

ケース3の場合においてサンルダム湛水区域に仮に遊水地を設置した場合にその容量分不要となる遊水地