



# 正常流量(真勲別)

— 正常流量 — 維持流量 ○ 代表地点の正常流量


期 4/1~4/30

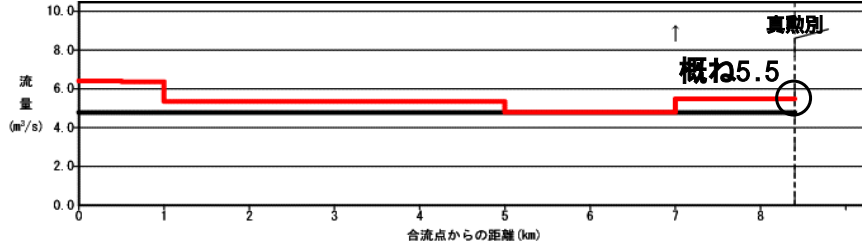


期 8/1~8/31

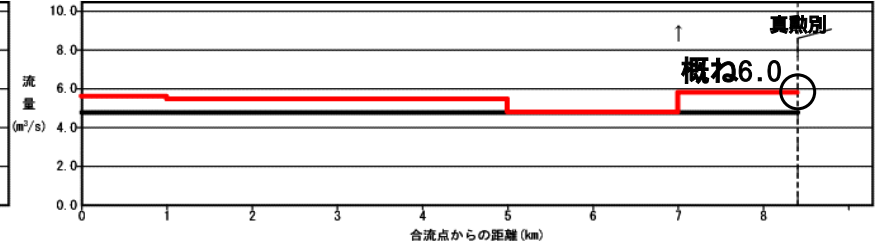


期 5/1~5/31

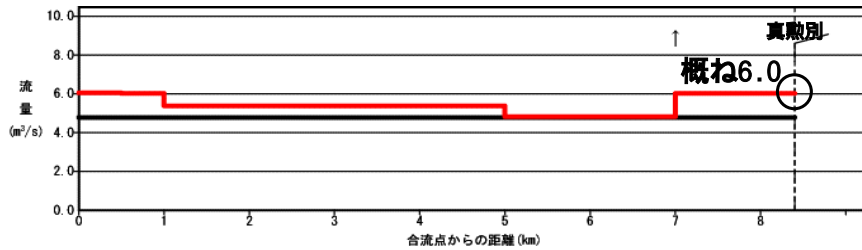


期 9/1~11/30

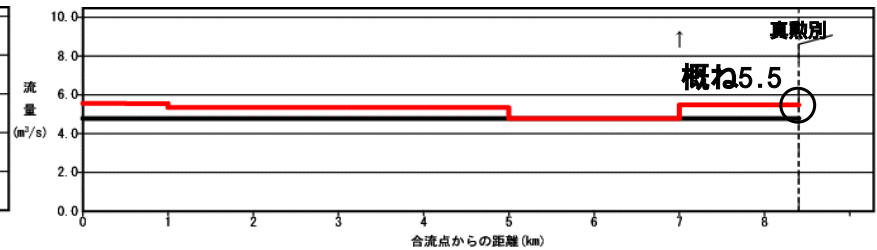

期 6/1~7/31

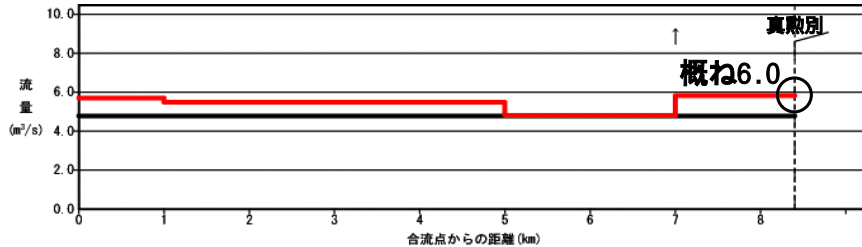

期 12/1~3/31

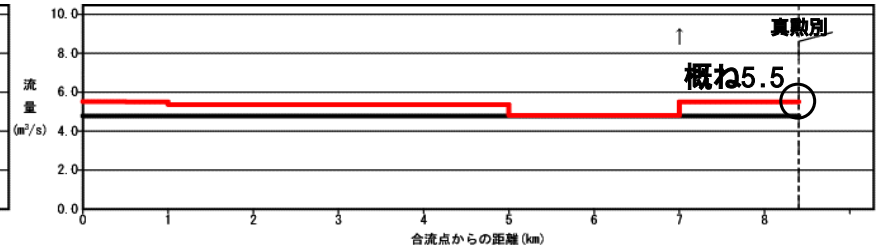

取水施設	期別最大流量 (m <sup>3</sup> /s)					
	期 (4/1~4/30)	期 (5/1~5/31)	期 (6/1~7/31)	期 (8/1~8/31)	期 (9/1~11/30)	期 (12/1~3/31)
真勲別頭首工		0.18	0.18	0.12		
真勲別頭首工(名寄東用水)		0.31	0.19	0.19		
真勲別頭首工(北陽製紙工業用水)	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
真勲別頭首工(名寄市水道)	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13