


沙流川水系沙流川 洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）

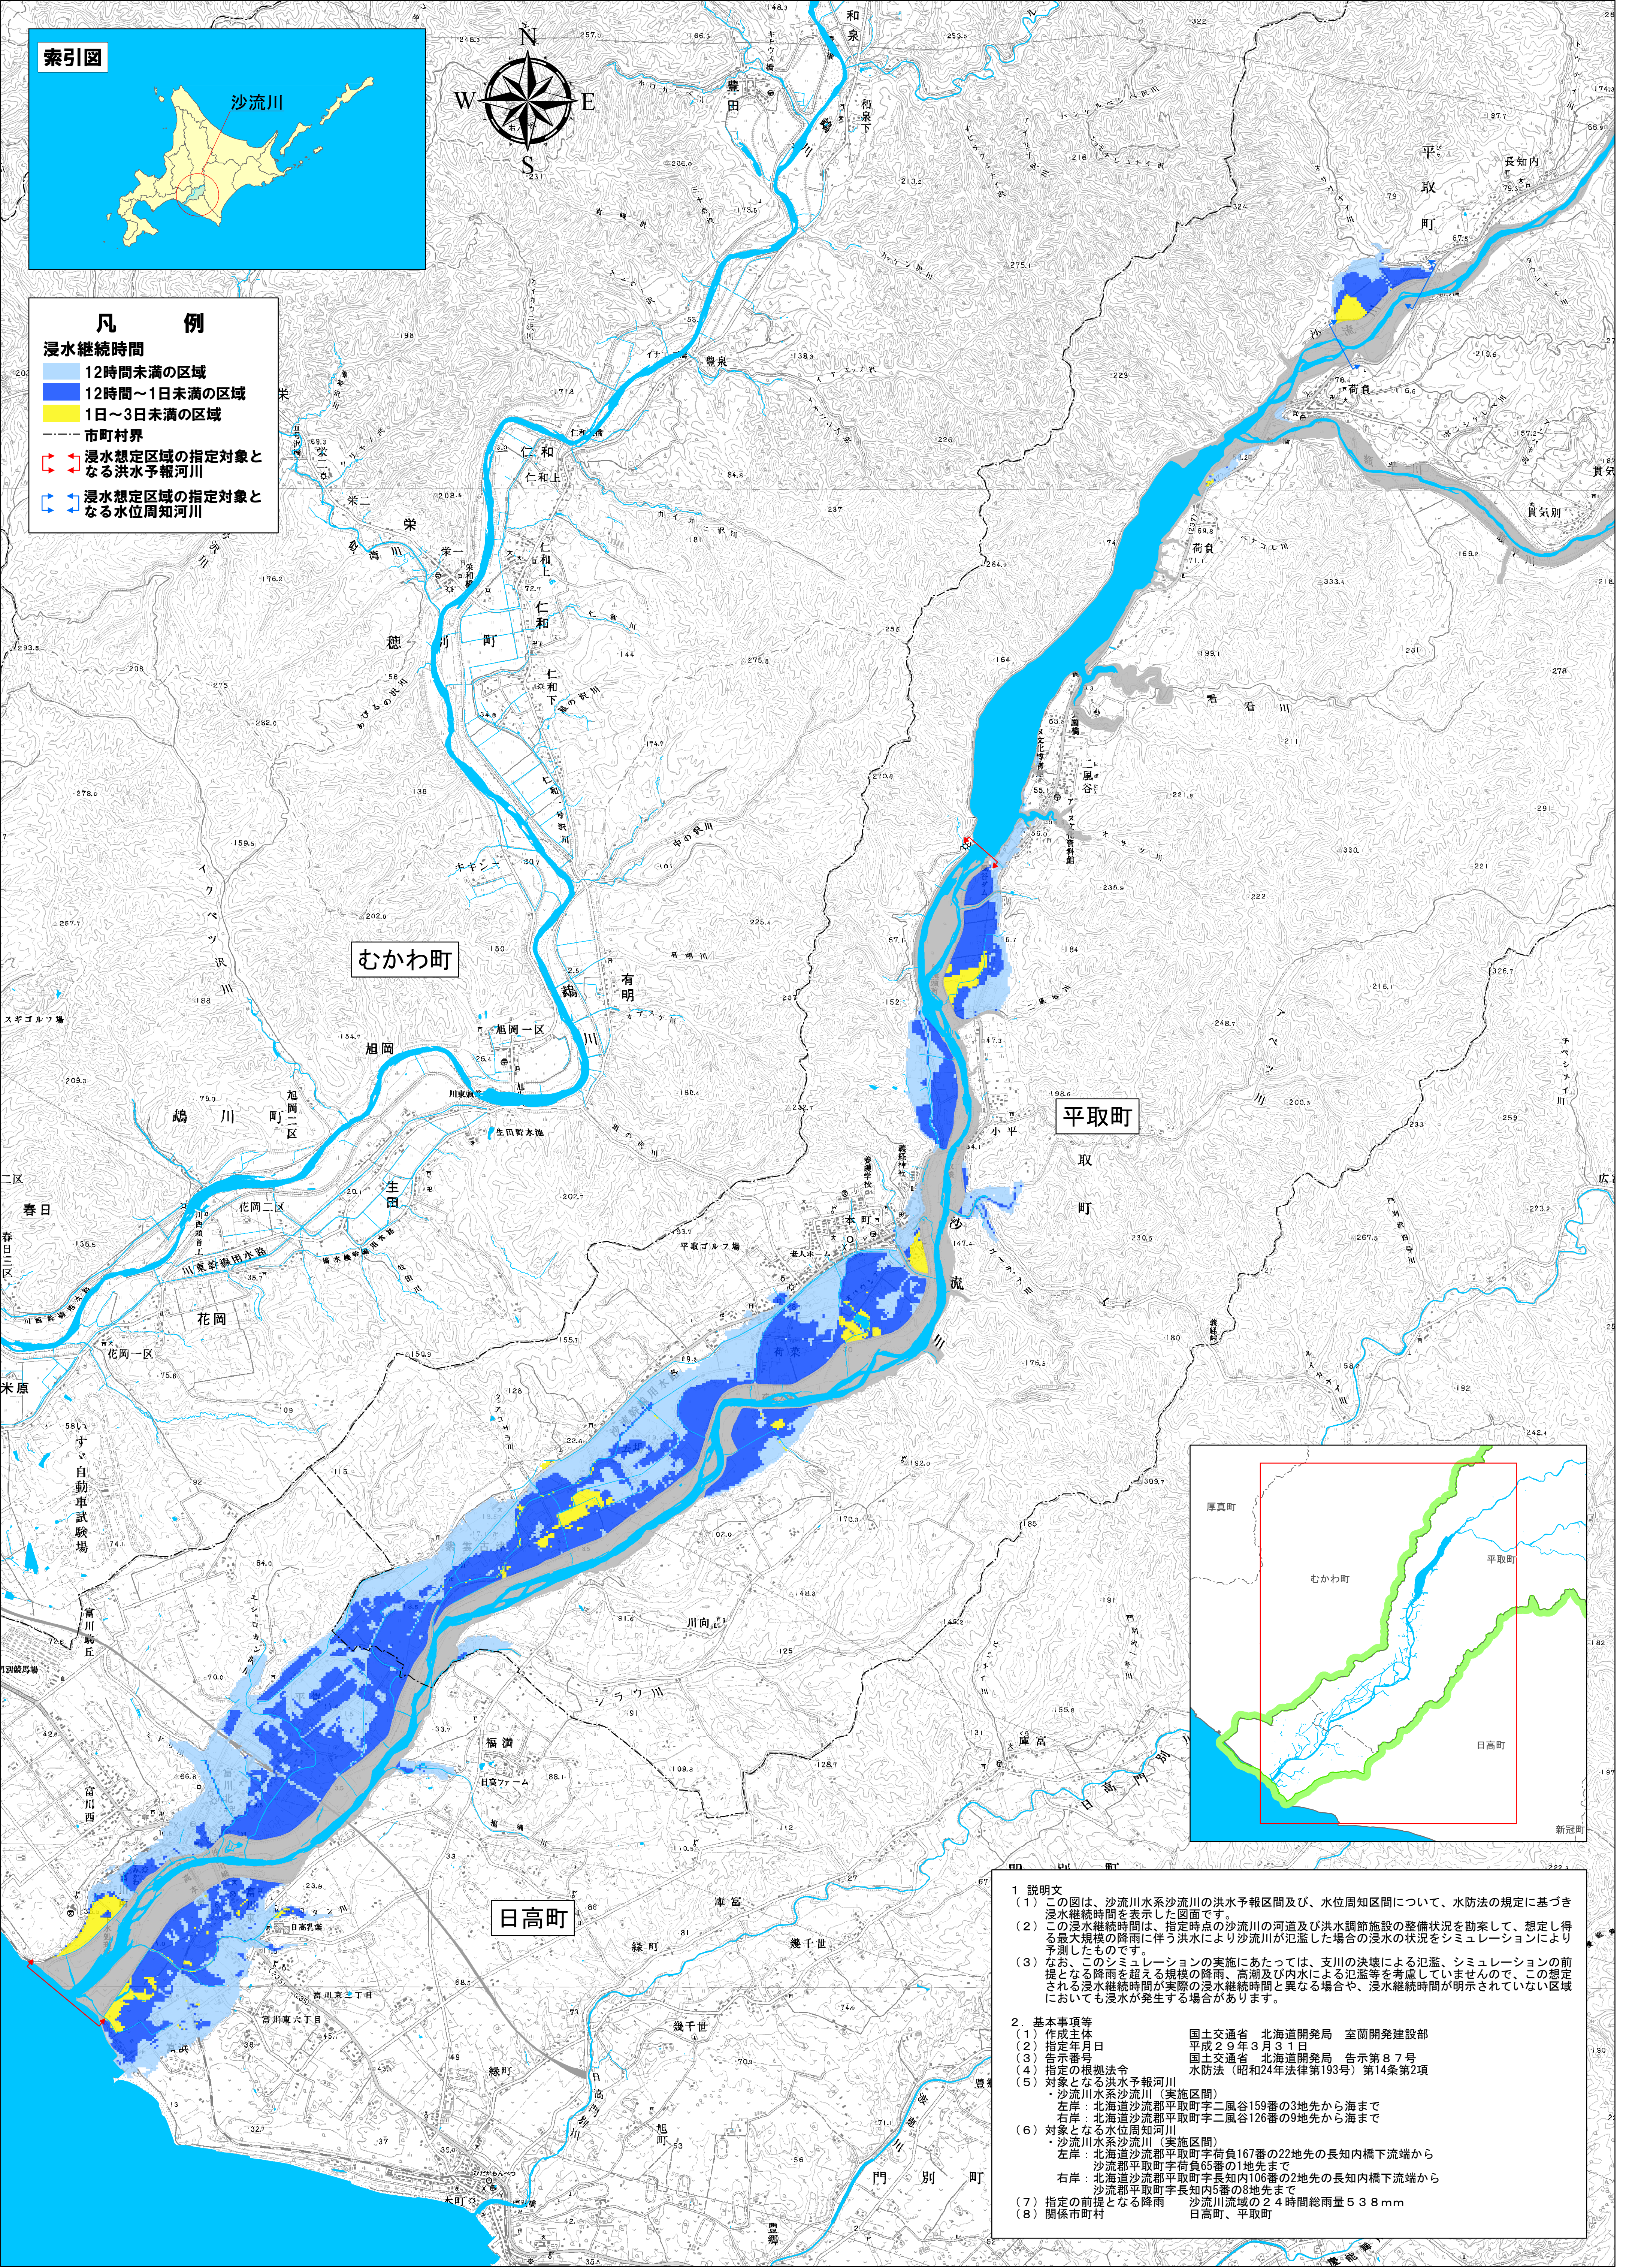

凡 例


浸水継続時間

- 12時間未満の区域
- 12時間～1日未満の区域
- 1日～3日未満の区域

市町村界

浸水想定区域の指定対象となる洪水予報河川

浸水想定区域の指定対象となる水位周知河川

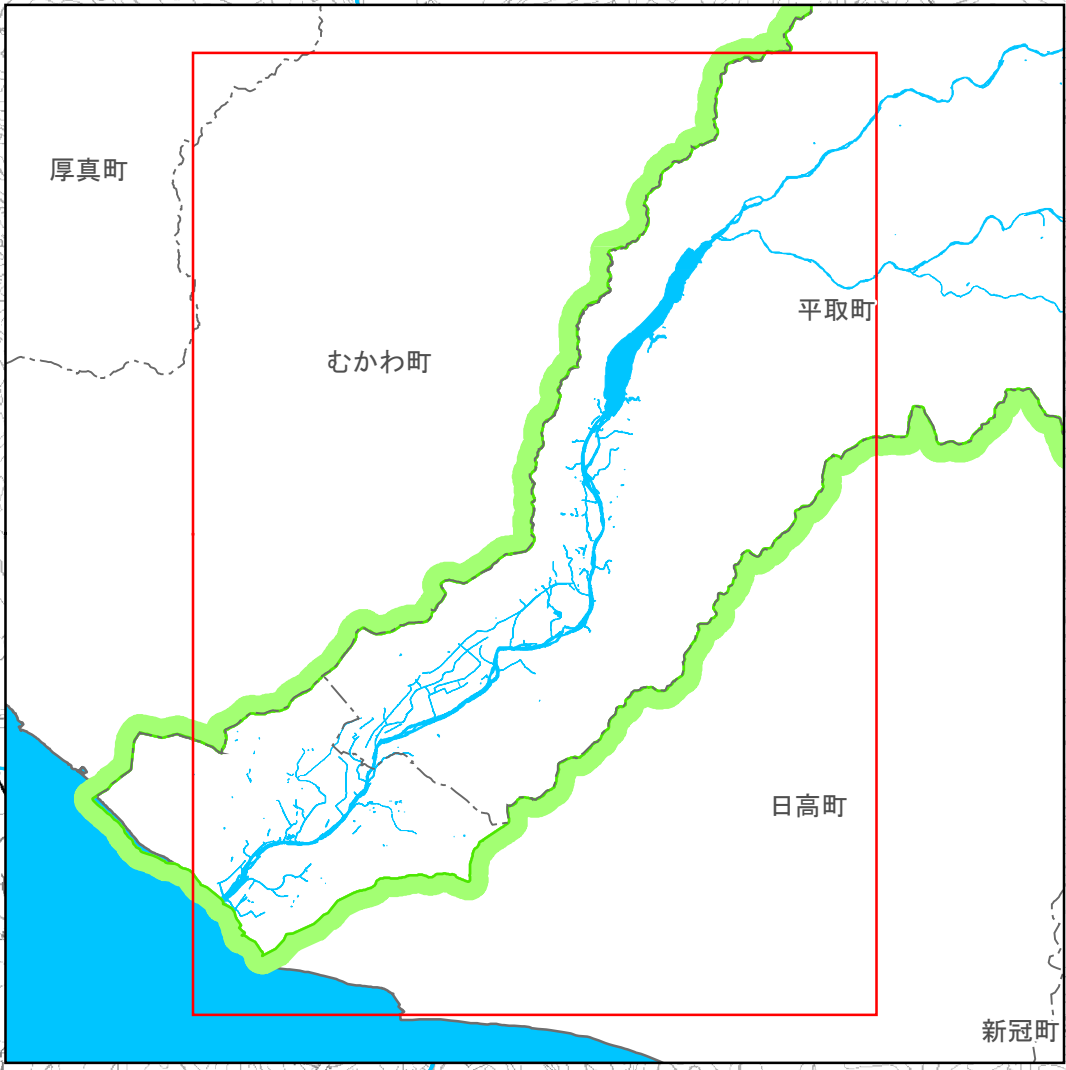

1 説明文

(1) この図は、沙流川水系沙流川の洪水予報区間及び、水位周知区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。

(2) この浸水継続時間は、指定時点の沙流川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により沙流川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この想定される浸水継続時間が実際の浸水継続時間と異なる場合や、浸水継続時間が明示されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

2. 基本事項等

(1) 作成主体	国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部
(2) 指定年月日	平成29年3月31日
(3) 告示番号	国土交通省 北海道開発局 告示第87号
(4) 指定の根拠法令	水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項
(5) 対象となる洪水予報河川	沙流川水系沙流川（実施区間） 左岸：北海道沙流郡平取町字二風谷159番の3地先から海まで 右岸：北海道沙流郡平取町字二風谷126番の9地先から海まで
(6) 対象となる水位周知河川	沙流川水系沙流川（実施区間） 左岸：北海道沙流郡平取町字荷負167番の22地先の長知内橋下流端から沙流郡平取町字荷負65番の1地先まで 右岸：北海道沙流郡平取町字長知内106番の2地先の長知内橋下流端から沙流郡平取町字長知内5番の8地先まで
(7) 指定の前提となる降雨	沙流川流域の24時間総雨量53.8mm
(8) 関係市町村	日高町、平取町